


Choix des parafoudres basse tension

limp=25 kA (Industrie et bâtiment tertiaire)
Tableau principal ou à l'origine de l'alimentation électrique dans les bâtiments à haut risque de foudre, comme les bâtiments industriels et tertiaire, les installations avec des structures métalliques, ou les bâtiments avec un paratonnerre (classe I ou II)



limp=12.5 kA (Résidentiel)
Tableau principal de bâtiments standards comme des habitations ou des immeubles sans paratonnerre ou dans des zones à moindre risque de foudre (peut être utilisé avec paratonnerre de classe III)

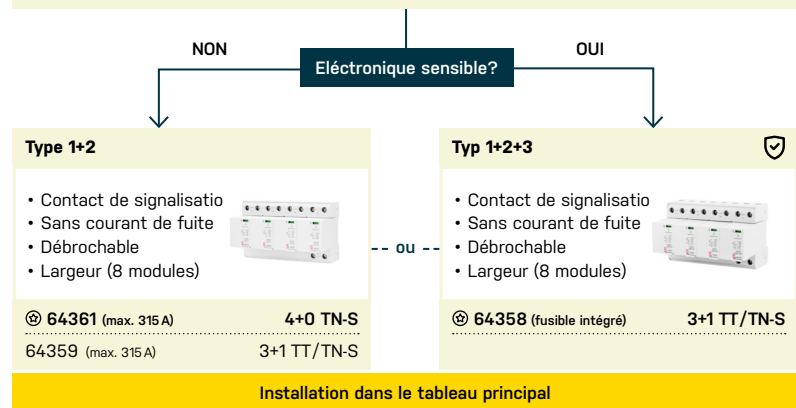