

- D** NH-Sicherungslasttrennschalter NH000
GB HRC fuse-switch-disconnectors NH000
F fusible-interrupteur-sectionneur NH000
I Sezionatore portafusibili NH000

D Montageanleitung

- Vor Beginn der Arbeiten Anlagen und Gerät spannungsfrei schalten.
- Sicherungseinsätze und Trennmesser mit versilberten Oberflächen einsetzen.
- Zügig schalten

GB Installation instruction

- Always switch off the power to the systems and equipment before starting your work.
- Utilize silver-coated fuse-links and isolating blades.
- Operate quickly

F Notice d'instructions

- Avant le début des travaux, mettre les installations et l'appareil hors tension.
- Veuillez utiliser des fusibles et des couteaux de coupure avec des contacts argentés.
- Mettre en circuit rapidement

I Istruzioni per il montaggio

- Prima di iniziare il lavoro togliere la tensione dall'impianto e dall'apparecchio.
- Utilizzare fusibili e coltelli divisori con contatti argentati
- Operare rapidamente









Sammelschienen Montage

Busbar assembly

Montage sur jeu de barres

Montaggio su sbarra collettore

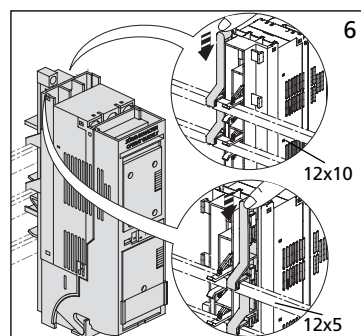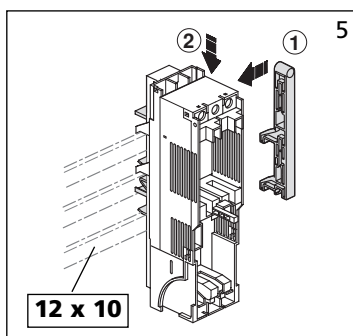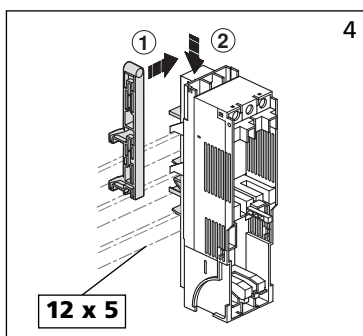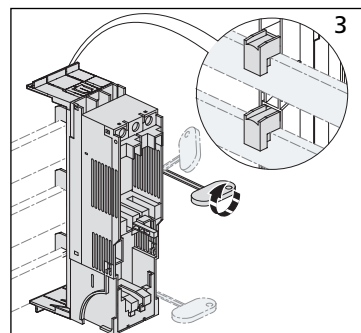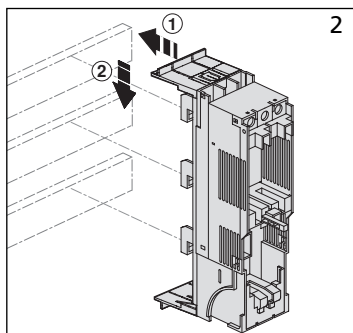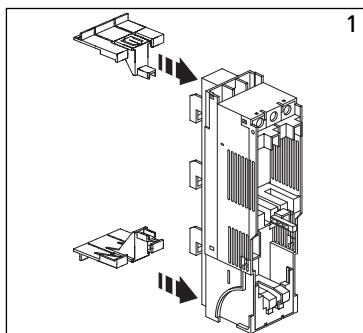


Kabelanschlüsse

Cable connections

Raccords de câbles

Collegamento dei cavi

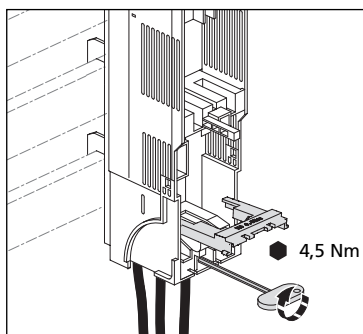


Verriegelung/Plombierung

Locking/sealing facility

Verrouillage/plombage

Blocco/Piombatura



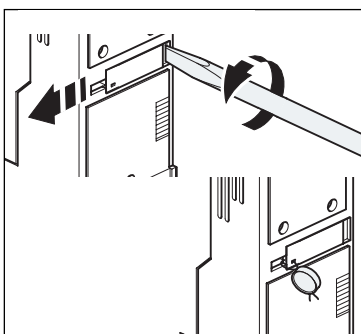


Zubehör

Accessories

Accessoires

Accessori

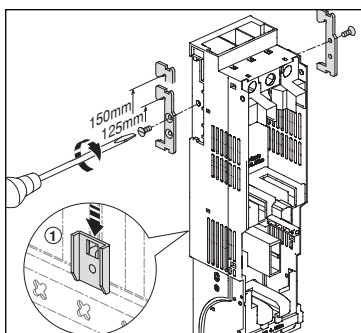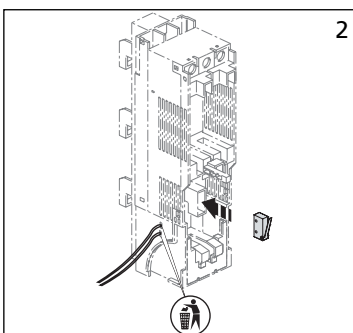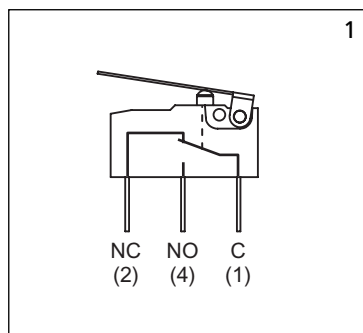


Sicherungsüberwachung

Fuse monitoring

Surveillance des fusibles

Monitoraggio dei fusibili

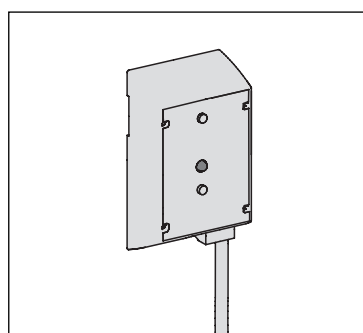

- ⚠ Nur Sicherungseinsätze mit spannungsführenden Griffflaschen verwenden!
- ⚠ Use only fuse links with metallic alive grip lugs!
- ⚠ Press test button after startup!

- ⚠ N'utilisez que des cartouches à couteaux avec pattes d'extraction sous tension!
- ⚠ Après la mise en service, appuyer sur la touche de contrôle!
- ⚠ Utilizzare solo fusibili con alette di estrazione sotto tensione
- ⚠ Dopo la messa in funzione premere il tasto di controllo!