


Choix des parafoudres basse tension



limp=25 kA (Industrie et bâtiment tertiaire)

Tableau principal ou à l'origine de l'alimentation électrique dans les bâtiments à haut risque de foudre, comme les bâtiments industriels et tertiaire, les installations avec des structures métalliques, ou les bâtiments avec un paratonnerre (classe I ou II)

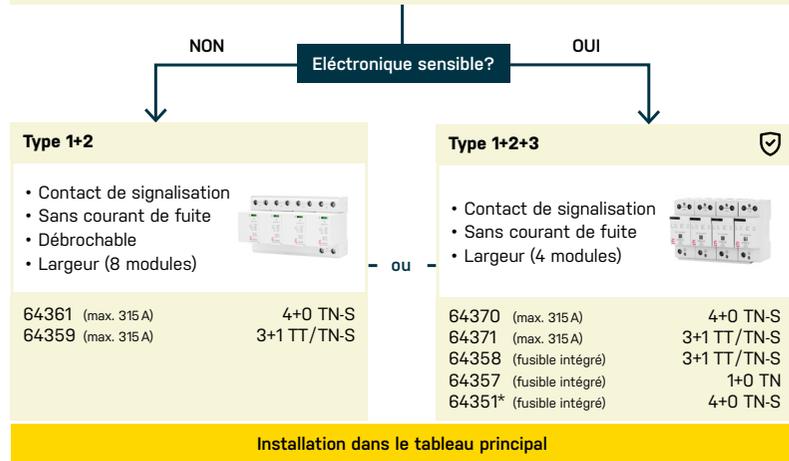

Type 3	Type 3	Type 3
<ul style="list-style-type: none"> Pas débrochable Largeur (1 module) 	<ul style="list-style-type: none"> Pas débrochable 	<ul style="list-style-type: none"> Pour communication de donnée 
64408 (max. 125 A) 64410 (max. 125 A)	1+0 TN-S 1+0 IT	64417 (max. 16 A)
	2+0 TN-S	64406 64407
		LAN RS485

Installation avant l'appareil final

